



SCHEMAT TABLICY STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW TSŁ

SCHEMAT:

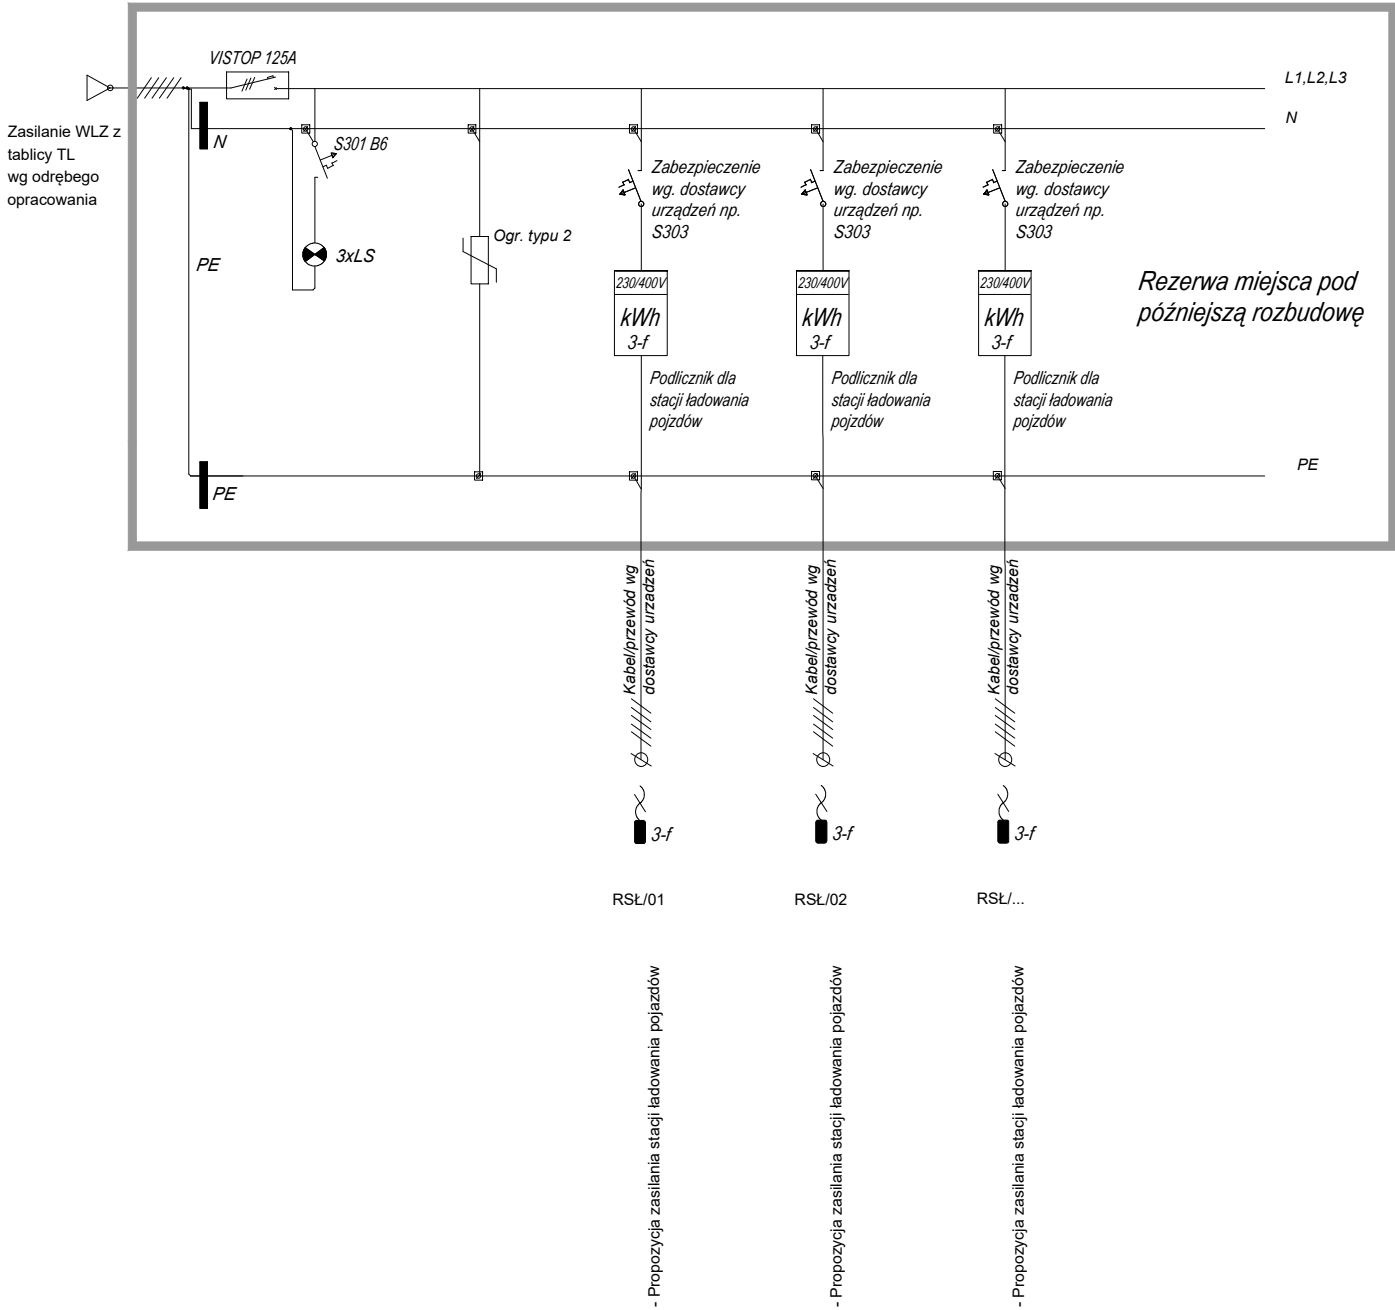

WIDOK ROZDZIELNICY:

Część projektowana

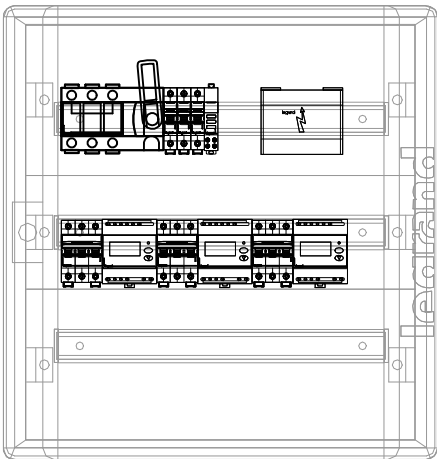

ROZDZIELNICA XL3 160
IP43 NATYNKOWA + ZAMEK
O WYM. : 669 x 844 x 178
(wys. x szer. x głęb.)

UWAGA:
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdział 5 § 258. 2 "Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione." Zał. nr 3: "Stosowanym w rozporządzeniu określeniom (...) odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1".

Dopuszczalne jest założenie, że przewody w izolacji polwinitowej nie stanowią materiału łatwozapalnego (wskaźnik LIO>24).

Należy rozważyć stosowanie kabli spełniających normę N SEP-E-007:2017-09, niepowołaną obecnie w WT, odwołując się do klasyfikacji kabli wg Rozporządzenia CPR oraz normy EN:50575. Decyzję o doborze klasy kabli i przewodów powinien podjąć inwestor po konsultacji z rzeczoznawcą pożarowym.

Wg N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
-na drogach ewakuacji B2ca-s1b,d1,a1, np.: przewody typu N2XH-J
-poza drogami ewakuacji, m.in. w mieszkaniach Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX
-w pom. tech. i garażach stanowiących odrębne strefy pożarowe Eca, np. YDY, YKXS
Przed złożeniem zamówienia należy uzyskać zapewnienie od producenta, że zamawiany produkt spełnia wymaganą klasę w zależności od strefy w której zostanie zastosowany.

Dobór przekroju kabla został dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43

		PRACOWNIA PROJEKTOWA		Kielce ul.Sadowa 7b/5	
Tytuł projektu:		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM UL. REJA w Boguchwale			Nr rysunku: E19
Tytuł rysunku:		TABLICA ŁADOWANIA POJAZDÓW			Skala:
Stadium:		Projekt TECHNICZNY	Branża:	ELEKTRYKA	SIERPIEŃ 2024
Projektował:		mgr inż. Tomasz Siwiec upr. nr: PDK/0252/PWOE/18			Podpis:  Data: 08.2024
Opracował:					
Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Pracowni Projektowej Danuta Jaroszyńska-Ziach					